



232712050070

有效期至2029年08月10日

正本

SXMC JL-2023-050

检测报告

SXMC-H2407098

项目名称：陕西嘉禾药业有限公司植物提取产业化项目
竣工环境保护验收检测
被测单位：陕西嘉禾药业有限公司
报告日期：2024 年 09 月 26 日

陕西明铖检测技术有限公司



说 明

- 1、报告无检测单位的检验检测专用章、CMA 章、骑缝章无效。无复核人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
- 2、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。
- 4、对监测报告若有异议；应于收到报告之日起十五日内向本机构提出；逾期不受理投诉。
- 5、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
- 6、未经本公司同意，复制本报告中的部分内容无效。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 7、本次监测结果仅对检测当时工况下的监测环境负责。

电 话：029-68311277

邮 编：710018

地 址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路 1288 号

B1 号楼 4 层 B 座

检测报告

SXMC-H2407098

第 1 页 共 30 页

被测单位	陕西嘉禾药业有限公司		
项目地址	杨凌示范区滨河路南侧，欧迪亚以东		
检测目的	验收检测	检测类别	固定源废气、无组织废气、 废水、噪声
联系人	宋李满	联系电话	187 0689 9644
采样日期	2024.09.03~2024.09.06	分析日期	2024.09.03~2024.09.09
采样人员	丑璐瑶、杨洪、贺亚翔、张敬珂、张意详、王宁		
分析人员	王娇、张靖锐、吴少荣、熊欢欢、赵烨、余珂妍、海日妮萨·吾苏音、赵微、陈丽娜		
检测内容	固定源废气：8 个检测点位，检测项目为颗粒物，6 个检测点位，检测项目为非甲烷总烃，1 个检测点位，检测项目为氯化氢，1 个检测点位，检测项目为氨、硫化氢、臭气浓度，1 个检测点位，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，检测 2 天，3 次/天； 无组织废气：5 个检测点位，检测项目为非甲烷总烃，4 次/天，4 个检测点位，检测项目为颗粒物，3 次/天，4 个检测点位，检测项目为氨、硫化氢，3 次/天，4 个检测点位，检测项目为臭气浓度，4 次/天，检测 2 天； 废水：1 个检测点位，检测项目为化学需氧量等 9 项，检测 2 天，4 次/天； 噪声：4 个检测点位，昼夜各 1 次，检测 2 天。		
样品描述	固定源废气：气袋完好，采样头完好无破损，吸收瓶密封完好，无破损； 无组织废气：气袋完好，滤膜完整无破损、无污染，吸收瓶密封完好，无破损； 废水：微黄、微浑、有异味。		
样品包装	固定源废气：气袋、采样头、吸收瓶； 无组织废气：气袋、滤膜、吸收瓶； 废水：玻璃瓶、聚乙烯瓶。		
评价依据	《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019； 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996； 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017； 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019； 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/ 1226-2018； 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014； 《污水综合排放标准》GB 8978-1996； 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008。		

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 2 页 共 30 页

检测结果		固定源废气检测结果见表 1； 无组织废气检测结果见表 2； 废水检测结果见表 3； 噪声检测结果见表 4。		
备注		1. 本次检测方案由委托方提供； 2. 本次检测结果仅对当时检测环境负责； 3. 报告中的“ND”表示未检出； 4. 报告中带“*”的项目为分包项目，分包方为洛阳市绿源环保技术有限公司，资质认定证书编号：23161205C063。		
分析项目、方法依据、检出限及仪器设备				
分析项目		分析依据及方法	检出限	仪器设备名称/ 型号/编号
无组织 废气	非甲烷 总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 SP-7890PLUS (MCYQ-S-42)
	总悬浮 颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m ³	十万分之一天平 AUW120D (MCYQ-S-09)
	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	0.025mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) ‘国家环境保护总局 (2003 年)	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	臭气浓度*	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

检测报告

SXMC-H2407098

第 3 页 共 30 页

分析项目、方法依据、检出限及仪器设备				
分析项目		分析依据及方法	检出限	仪器设备名称/ 型号/编号
固定 源废 气	低浓度 颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	十万分之一天平 AUW120D (MCYQ-S-09)
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	非甲烷 总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 SP-7890PLUS (MCYQ-S-42)
	二氧化 化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D (MCYQ-C-50、96)
	氮氧化 化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D (MCYQ-C-50、96)
	烟气 黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/	林格曼测烟望远镜 QT201 (MCYQ-C-22)
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 4 页 共 30 页

分析项目、方法依据、检出限及仪器设备				
分析项目		分析依据及方法	检出限	仪器设备名称/ 型号/编号
固定 源废 气	硫化氢	硫化氢 污染源废气亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)	0.0025mg/m ³	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	臭气浓 度*	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
废水	化学需 氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	50mL 滴定管
	五日生 化需氧 量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150 (MCYQ-S-15) 溶解氧测定仪 JPSJ-605F (MCYQ-S-10)
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	十万分之一天平 AUW120D (MCYQ-S-09)
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)

检测报告

SXMC-H2407098

第 5 页 共 30 页

分析项目、方法依据、检出限及仪器设备				
分析项目		分析依据及方法	检出限	仪器设备名称/ 型号/编号
废水	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 CHC-06 (MCYQ-S-06)
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 (MCYQ-S-05)
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	50mL 具塞比色管
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	笔试酸度计 pH-100A (MCYQ-C-127)
噪声		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA5688 型 (MCYQ-C-98)

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 6 页 共 30 页

表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA003 排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	30.6	31.2	29.7	/	
	含湿量	%	2.80	3.10	3.00	/	
	流速	m/s	1.3	1.1	0.9	/	
	烟气流量	m³/h	84	71	58	/	
	标干流量	m³/h	71	60	49	/	
	烟道截面积	m²	0.018				
	排气筒高度	m	22				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.5	1.6	1.6	20	
	排放速率	kg/h	1.07×10 ⁻⁴	9.60×10 ⁻⁵	7.84×10 ⁻⁵	/	
检测点位	DA003 排气筒出口				采样日期	9 月 06 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.5	30.5	30.1	/	
	含湿量	%	2.50	2.70	2.80	/	
	流速	m/s	1.2	1.4	1.7	/	
	烟气流量	m³/h	77	90	108	/	
	标干流量	m³/h	65	76	89	/	
	烟道截面积	m²	0.018				
	排气筒高度	m	22				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.5	1.6	1.5	20	
	排放速率	kg/h	9.75×10 ⁻⁵	1.22×10 ⁻⁴	1.34×10 ⁻⁴	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 7 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA004 排气筒出口				采样日期	9 月 03 日
检测结果						
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	32.2	32.0	33.8	/
	含湿量	%	2.40	2.60	2.50	/
	流速	m/s	6.2	6.3	6.6	/
	烟气流量	m³/h	8564	8767	9126	/
	标干流量	m³/h	7097	7255	7439	/
	烟道截面积	m²	0.385			
	排气筒高度	m	18			
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.2	1.4	1.2	20
	排放速率	kg/h	8.52×10 ⁻³	1.02×10 ⁻²	8.93×10 ⁻³	/
检测点位	DA004 排气筒出口			采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果			
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	30.7	31.8	32.5	/
	含湿量	%	2.50	2.40	2.20	/
	流速	m/s	6.3	6.1	5.9	/
	烟气流量	m³/h	8731	8454	8177	/
	标干流量	m³/h	7372	7111	6862	/
	烟道截面积	m²	0.385			
	排气筒高度	m	18			
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.2	1.3	1.3	20
	排放速率	kg/h	8.85×10 ⁻³	9.24×10 ⁻³	8.92×10 ⁻³	/

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 8 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA008 排气筒出口				采样日期	9 月 03 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	30.8	32.5	31.7	/	
	含湿量	%	2.60	2.50	2.70	/	
	流速	m/s	3.6	3.4	3.7	/	
	烟气流量	m³/h	10034	9657	10352	/	
	标干流量	m³/h	8256	7909	8484	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.4	1.3	1.5	20	
	排放速率	kg/h	1.16×10 ⁻²	1.03×10 ⁻²	1.27×10 ⁻²	/	
检测点位	DA008 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	30.2	31.5	32.3	/	
	含湿量	%	2.70	2.50	2.60	/	
	流速	m/s	3.7	3.5	3.4	/	
	烟气流量	m³/h	10456	9891	9608	/	
	标干流量	m³/h	8864	8350	8091	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.4	1.4	1.5	20	
	排放速率	kg/h	1.24×10 ⁻²	1.17×10 ⁻²	1.21×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 9 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA009 排气筒出口				采样日期	9 月 03 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	32.4	33.1	31.9	/	
	含湿量	%	2.80	2.50	2.70	/	
	流速	m/s	11.4	11.0	11.5	/	
	烟气流量	m³/h	32288	31146	32424	/	
	标干流量	m³/h	26417	25492	26591	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	3.9	4.0	3.8	20	
	排放速率	kg/h	0.103	0.102	0.101	/	
检测点位	DA009 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.8	32.5	33.1	/	
	含湿量	%	2.50	2.60	2.70	/	
	流速	m/s	11.3	11.5	11.6	/	
	烟气流量	m³/h	31899	32513	32844	/	
	标干流量	m³/h	26297	26709	26906	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	4.0	4.1	4.0	20	
	排放速率	kg/h	0.105	0.110	0.108	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 10 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA010 排气筒出口				采样日期	9 月 03 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	33.4	33.7	33.1	/	
	含湿量	%	2.80	2.70	2.50	/	
	流速	m/s	9.7	9.5	9.2	/	
	烟气流量	m³/h	27338	26850	25928	/	
	标干流量	m³/h	22257	21854	21197	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	2.7	2.6	2.6	20	
	排放速率	kg/h	6.01×10 ⁻²	5.68×10 ⁻²	5.51×10 ⁻²	/	
检测点位	DA010 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	35.1	34.2	34.8	/	
	含湿量	%	2.90	2.70	2.50	/	
	流速	m/s	9.4	9.2	9.6	/	
	烟气流量	m³/h	26564	25999	27129	/	
	标干流量	m³/h	22135	21724	22620	/	
	烟道截面积	m²	0.785				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	2.8	2.3	2.4	20	
	排放速率	kg/h	6.20×10 ⁻²	5.00×10 ⁻²	5.43×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 11 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA011 排气筒出口				采样日期	9 月 03 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	32.3	31.4	31.8	/	
	含湿量	%	2.60	2.30	2.40	/	
	流速	m/s	20.7	20.4	20.2	/	
	烟气流量	m³/h	37442	36897	36564	/	
	标干流量	m³/h	30665	30408	30069	/	
	烟道截面积	m²	0.502				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	2.1	2.3	2.2	20	
	排放速率	kg/h	6.44×10 ⁻²	6.99×10 ⁻²	6.62×10 ⁻²	/	
检测点位	DA011 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	32.3	32.8	32.5	/	
	含湿量	%	2.40	2.70	2.50	/	
	流速	m/s	20.5	20.2	20.6	/	
	烟气流量	m³/h	36997	36573	37162	/	
	标干流量	m³/h	31019	30498	31086	/	
	烟道截面积	m²	0.502				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	2.1	2.3	1.9	20	
	排放速率	kg/h	6.51×10 ⁻²	7.01×10 ⁻²	5.91×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 12 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA006 排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	26.7	27.5	28.2	/	
	含湿量	%	2.70	2.40	2.50	/	
	流速	m/s	16.8	16.4	16.6	/	
	烟气流量	m³/h	11823	11582	11680	/	
	标干流量	m³/h	9959	9756	9803	/	
	烟道截面积	m²	0.196				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.3	1.5	1.5	20	
	排放速率	kg/h	1.29×10 ⁻²	1.46×10 ⁻²	1.47×10 ⁻²	/	

检测点位	DA006 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	27.1	27.5	28.2	/	
	含湿量	%	2.70	2.40	2.50	/	
	流速	m/s	16.9	16.5	16.7	/	
	烟气流量	m³/h	11895	11619	11800	/	
	标干流量	m³/h	10006	9792	9908	/	
	烟道截面积	m²	0.196				
	排气筒高度	m	18				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.5	1.4	1.3	20	
	排放速率	kg/h	1.50×10 ⁻²	1.37×10 ⁻²	1.29×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 13 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA007 排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	27.2	27.4	28.5	/	
	含湿量	%	2.70	2.50	2.40	/	
	流速	m/s	10.4	10.6	10.2	/	
	烟气流量	m³/h	2648	2719	2610	/	
	标干流量	m³/h	2225	2287	2190	/	
	烟道截面积	m²	0.071				
	排气筒高度	m	20				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.7	1.6	1.8	20	
	排放速率	kg/h	3.78×10 ⁻³	3.66×10 ⁻³	3.94×10 ⁻³	/	

检测点位	DA007 排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	27.0	27.5	27.8	/	
	含湿量	%	2.90	2.80	2.60	/	
	流速	m/s	10.2	10.6	10.5	/	
	烟气流量	m³/h	2607	2709	2683	/	
	标干流量	m³/h	2254	2338	2314	/	
	烟道截面积	m²	0.071				
	排气筒高度	m	20				
低浓度颗粒物	实测浓度	mg/m³	1.7	1.6	1.7	20	
	排放速率	kg/h	3.83×10 ⁻³	3.74×10 ⁻³	3.93×10 ⁻³	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 14 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA001 排气筒进口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	27.8	27.5	28.2	/	
	含湿量	%	2.80	2.70	2.60	/	
	流速	m/s	4.9	5.0	4.8	/	
	烟气流量	m³/h	2214	2255	2175	/	
	标干流量	m³/h	1859	1897	1827	/	
	烟道截面积	m²	0.126				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	108	113	112	/	
	排放速率	kg/h	0.201	0.214	0.205	/	
检测点位	DA001 排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	23.4	23.5	23.6	/	
	含湿量	%	2.10	2.30	2.20	/	
	流速	m/s	9.2	9.4	9.5	/	
	烟气流量	m³/h	2351	2402	2428	/	
	标干流量	m³/h	2066	2110	2132	/	
	烟道截面积	m²	0.071				
	排气筒高度	m	18				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	41.6	40.7	40.3	60	
	排放速率	kg/h	8.59×10 ⁻²	8.59×10 ⁻²	8.59×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 15 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA001 排气筒进口				采样日期	9 月 06 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	28.1	27.6	27.2	/	
	含湿量	%	2.80	2.70	2.90	/	
	流速	m/s	4.9	4.5	4.7	/	
	烟气流量	m³/h	2239	2049	2146	/	
	标干流量	m³/h	1878	1723	1804	/	
	烟道截面积	m²	0.126				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	111	114	109	/	
	排放速率	kg/h	0.208	0.196	0.197	/	
检测点位	DA001 排气筒出口				采样日期	9 月 06 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	23.4	23.8	24.5	/	
	含湿量	%	2.10	2.40	2.30	/	
	流速	m/s	9.2	9.4	9.5	/	
	烟气流量	m³/h	2342	2402	2436	/	
	标干流量	m³/h	2015	2057	2083	/	
	烟道截面积	m²	0.071				
	排气筒高度	m	18				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	40.8	40.3	39.2	60	
	排放速率	kg/h	8.22×10 ⁻²	8.29×10 ⁻²	8.17×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 16 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA002 排气筒进口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	27.6	28.2	29.1	/	
	含湿量	%	2.90	2.80	2.70	/	
	流速	m/s	1.4	1.6	1.7	/	
	烟气流量	m³/h	623	727	765	/	
	标干流量	m³/h	528	615	646	/	
	烟道截面积	m²	0.126				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	268	263	265	/	
	排放速率	kg/h	0.142	0.162	0.171	/	
检测点位	DA002 排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	26.9	27.2	27.4	/	
	含湿量	%	2.20	2.40	2.20	/	
	流速	m/s	3.0	3.2	3.5	/	
	烟气流量	m³/h	766	817	894	/	
	标干流量	m³/h	663	699	772	/	
	烟道截面积	m²	0.071				
	排气筒高度	m	35				
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	54.2	55.3	53.6	60	
	排放速率	kg/h	3.59×10 ⁻²	3.87×10 ⁻²	4.14×10 ⁻²	/	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 17 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA002 排气筒进口				采样日期	9 月 06 日
检测结果						
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	28.2	28.1	27.8	/
	含湿量	%	2.70	2.60	2.40	/
	流速	m/s	1.5	1.4	1.7	/
	烟气流量	m³/h	699	646	775	/
	标干流量	m³/h	585	542	652	/
	烟道截面积	m²	0.126			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	261	257	264	/
	排放速率	kg/h	0.153	0.139	0.172	/
检测点位	DA002 排气筒出口			采样日期	9 月 06 日	
检测结果			检测结果			
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	27.2	28.2	27.9	/
	含湿量	%	2.30	2.20	2.40	/
	流速	m/s	2.8	2.9	3.2	/
	烟气流量	m³/h	720	733	809	/
	标干流量	m³/h	608	618	681	/
	烟道截面积	m²	0.071			
	排气筒高度	m	35			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	55.1	55.1	55.2	60
	排放速率	kg/h	3.35×10 ⁻²	3.41×10 ⁻²	3.76×10 ⁻²	/

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 18 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA005 排气筒进口			采样日期	9 月 04 日	
检测结果						
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	32.1	32.5	32.2	/
	含湿量	%	2.90	2.80	2.60	/
	流速	m/s	3.7	3.6	4.0	/
	烟气流量	m³/h	10525	10306	11264	/
	标干流量	m³/h	8643	8461	9275	/
	烟道截面积	m²	0.785			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	357	352	353	/
	排放速率	kg/h	3.09	2.98	3.27	/
检测点位	DA005 排气筒出口			采样日期	9 月 04 日	
检测结果			检测结果			
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	32.1	32.0	30.1	/
	含湿量	%	2.70	2.60	2.50	/
	流速	m/s	2.9	2.7	2.8	/
	烟气流量	m³/h	11797	10983	11390	/
	标干流量	m³/h	10027	9240	9641	/
	烟道截面积	m²	1.130			
	排气筒高度	m	35			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	54.8	55.3	55.1	60
	排放速率	kg/h	0.549	0.511	0.531	/
氯化氢	实测浓度	mg/m³	7.3	7.2	7.5	30
	排放速率	kg/h	7.32×10 ⁻²	6.65×10 ⁻²	7.23×10 ⁻²	/

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 19 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA005 排气筒进口				采样日期	9 月 06 日
检测结果						
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	31.5	30.5	30.9	/
	含湿量	%	2.90	2.50	2.80	/
	流速	m/s	3.6	3.7	3.9	/
	烟气流量	m³/h	10188	10363	11094	/
	标干流量	m³/h	8382	8589	9154	/
	烟道截面积	m²	0.785			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	355	348	352	/
	排放速率	kg/h	2.98	2.99	3.22	/
检测点位	DA005 排气筒出口			采样日期	9 月 06 日	
检测结果			检测结果			
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值
	烟温	℃	32.8	32.5	32.7	/
	含湿量	%	2.70	2.60	2.50	/
	流速	m/s	3.0	2.8	2.7	/
	烟气流量	m³/h	12176	11207	10899	/
	标干流量	m³/h	10049	9266	9015	/
	烟道截面积	m²	1.130			
	排气筒高度	m	35			
非甲烷总烃	实测浓度	mg/m³	54.3	52.3	54.9	60
	排放速率	kg/h	0.546	0.485	0.495	/
氯化氢	实测浓度	mg/m³	7.0	6.7	7.0	30
	排放速率	kg/h	7.03×10 ⁻²	6.21×10 ⁻²	6.31×10 ⁻²	/

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 20 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA065 西厂污水处理站排气筒出口			采样日期		9 月 04 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.0	31.5	30.2	/	
	含湿量	%	2.80	2.40	2.60	/	
	流速	m/s	9.7	9.5	9.4	/	
	烟气流量	m³/h	39596	38616	38292	/	
	标干流量	m³/h	32760	32042	31834	/	
	烟道截面积	m²	1.130				
	排气筒高度	m	15				
氨	实测浓度	mg/m³	3.86	3.51	3.81	/	
	排放速率	kg/h	0.126	0.112	0.121	4.9	
硫化氢	实测浓度	mg/m³	2.04	2.09	2.01	/	
	排放速率	kg/h	6.68×10 ⁻²	6.70×10 ⁻²	6.40×10 ⁻²	0.33	
检测点位	DA065 西厂污水处理站排气筒出口			采样日期		9 月 05 日	
检测结果			检测结果				
基本参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.5	32.1	33.0	/	
	含湿量	%	2.70	2.50	2.60	/	
	流速	m/s	9.7	9.5	9.3	/	
	烟气流量	m³/h	39556	38555	37741	/	
	标干流量	m³/h	32714	32194	31072	/	
	烟道截面积	m²	1.130				
	排气筒高度	m	15				
氨	实测浓度	mg/m³	3.39	3.42	3.32	/	
	排放速率	kg/h	0.111	0.110	0.103	4.9	
硫化氢	实测浓度	mg/m³	2.07	2.12	2.10	/	
	排放速率	kg/h	6.77×10 ⁻²	6.83×10 ⁻²	6.53×10 ⁻²	0.33	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 21 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位	DA065 西厂污水处理站排气筒出口				采样日期	9 月 04 日	
检测结果							
基本 参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.7	32.1	31.1	/	
	含湿量	%	3.50	3.70	3.60	/	
	流速	m/s	9.8	9.9	9.4	./	
	烟气流量	m³/h	39899	40335	38214	/	
	标干流量	m³/h	33782	34089	32429	/	
	烟道截面积	m²	1.130				
	排气筒高度	m	15				
臭气浓度*	实测浓度	无量纲	478	416	478	2000	

检测点位	DA065 西厂污水处理站排气筒出口				采样日期	9 月 05 日	
检测结果							
基本 参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	31.1	31.7	31.2	/	
	含湿量	%	3.30	3.40	3.10	/	
	流速	m/s	10.0	9.5	9.3	/	
	烟气流量	m³/h	40673	38646	37831	/	
	标干流量	m³/h	34536	32752	32105	/	
	烟道截面积	m²	1.130				
	排气筒高度	m	15				
臭气浓度*	实测浓度	无量纲	416	478	549	2000	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 22 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位		DA091 西厂锅炉排气筒出口		采样日期		9 月 05 日	
被检测设备名称		蒸汽锅炉		设备型号		S2S18-1.25-Q	
设备安装日期		2024 年 03 月		设备运行日期		2024 年 06 月	
设备功率（KW）		/		燃料种类		天然气	
检测结果							
基本 参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	45.2	45.8	46.7	/	
	含湿量	%	2.90	2.70	3.10	/	
	氧含量	%	19.16	19.44	19.37	/	
	流速	m/s	2.5	2.7	2.4	/	
	烟气流量	m³/h	8664	9095	8366	/	
	标干流量	m³/h	6850	7191	6571	/	
	烟道截面积	m²	0.950				
	排气筒高度	m	20				
	基准氧含量	%	3.5				
低浓度 颗粒物	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	10	
二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	20	
氮氧化物	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	50	
烟气黑度		级	<1				≤1

检测 报 告

SXMC-H2407098

第 23 页 共 30 页

续表 1 固定源废气检测结果

检测点位		DA091 西厂锅炉排气筒出口		采样日期		9 月 06 日	
被检测设备名称		蒸汽锅炉		设备型号		S2S18-1.25-Q	
设备安装日期		2024 年 03 月		设备运行日期		2024 年 06 月	
设备功率（KW）		/		燃料种类		天然气	
检测结果							
基本 参数	参数名称	单位	第一次	第二次	第三次	限值	
	烟温	℃	45.6	46.8	46.2	/	
	含湿量	%	2.80	2.60	2.70	/	
	氧含量	%	19.83	19.79	19.66	/	
	流速	m/s	2.6	2.4	2.7	/	
	烟气流量	m³/h	8892	8208	9234	/	
	标干流量	m³/h	7230	6648	7495	/	
	烟道截面积	m²	0.950				
	排气筒高度	m	20				
	基准氧含量	%	3.5				
低浓度 颗粒物	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	10	
二氧化硫	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	20	
氮氧化物	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	/	
	折算浓度	mg/m³	/	/	/	50	
烟气黑度		级	<1				≤1

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 24 页 共 30 页

表 2 无组织废气检测结果

氨检测结果 (mg/m ³)						
采样位置	采样日期	第一次	第二次	第三次	最大值	限值
西厂厂界 上风向	9 月 04 日	0.307	0.257	0.267	0.307	1.5
西厂厂界 下风向 1	9 月 04 日	0.385	0.376	0.391	0.391	1.5
西厂厂界 下风向 2	9 月 04 日	0.374	0.368	0.370	0.374	1.5
西厂厂界 下风向 3	9 月 04 日	0.351	0.390	0.376	0.390	1.5
西厂厂界 上风向	9 月 05 日	0.303	0.263	0.276	0.303	1.5
西厂厂界 下风向 1	9 月 05 日	0.393	0.330	0.351	0.393	1.5
西厂厂界 下风向 2	9 月 05 日	0.352	0.374	0.338	0.374	1.5
西厂厂界 下风向 3	9 月 05 日	0.320	0.363	0.371	0.371	1.5
硫化氢检测结果 (mg/m ³)						
采样位置	采样日期	第一次	第二次	第三次	最大值	限值
西厂厂界 上风向	9 月 04 日	2.3×10 ⁻³	2.6×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 1	9 月 04 日	4.1×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 2	9 月 04 日	4.3×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 3	9 月 04 日	4.8×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 上风向	9 月 05 日	2.6×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 1	9 月 05 日	3.9×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 2	9 月 05 日	3.5×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	0.06
西厂厂界 下风向 3	9 月 05 日	3.5×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	0.06

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 25 页 共 30 页

续表 2 无组织废气检测结果

颗粒物检测结果 (mg/m ³)						
采样位置	采样日期	第一次	第二次	第三次	最大值	限值
南厂厂界上风向	9 月 04 日	0.177	0.176	0.175	0.177	1.0
南厂厂界下风向 1	9 月 04 日	0.216	0.186	0.200	0.216	1.0
南厂厂界下风向 2	9 月 04 日	0.192	0.193	0.202	0.202	1.0
南厂厂界下风向 3	9 月 04 日	0.219	0.211	0.189	0.219	1.0
南厂厂界上风向	9 月 05 日	0.175	0.176	0.178	0.178	1.0
南厂厂界下风向 1	9 月 05 日	0.191	0.186	0.205	0.205	1.0
南厂厂界下风向 2	9 月 05 日	0.219	0.193	0.206	0.219	1.0
南厂厂界下风向 3	9 月 05 日	0.201	0.188	0.211	0.211	1.0
非甲烷总烃检测结果 (mg/m ³)						
采样位置	采样日期	第一次	第二次	第三次	第四次	限值
南厂厂界上风向	9 月 04 日	1.54	1.46	1.53	1.55	3
南厂厂界下风向 1	9 月 04 日	2.35	2.62	2.59	2.64	3
南厂厂界下风向 2	9 月 04 日	2.55	2.48	2.60	2.69	3
南厂厂界下风向 3	9 月 04 日	2.57	2.62	2.51	2.61	3
南厂厂区内	9 月 04 日	3.49	3.55	3.52	3.64	6
南厂厂界上风向	9 月 05 日	1.56	1.53	1.51	1.58	3
南厂厂界下风向 1	9 月 05 日	2.60	2.53	2.69	2.67	3
南厂厂界下风向 2	9 月 05 日	2.46	2.33	2.61	2.35	3
南厂厂界下风向 3	9 月 05 日	2.27	2.43	2.57	2.36	3
南厂厂区内	9 月 05 日	3.56	3.53	3.46	3.53	6

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 26 页 共 30 页

续表 2 无组织废气检测结果

臭气浓度*检测结果（无量纲）							
采样位置	采样日期	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	限值
西厂厂界 上风向	9 月 04 日	<10	<10	<10	<10	/	20
西厂厂界 下风向 1	9 月 04 日	12	11	12	11	12	20
西厂厂界 下风向 2	9 月 04 日	11	11	13	11	13	20
西厂厂界 下风向 3	9 月 04 日	12	11	12	12	12	20
西厂厂界 上风向	9 月 05 日	<10	<10	<10	<10	/	20
西厂厂界 下风向 1	9 月 05 日	<10	12	11	11	12	20
西厂厂界 下风向 2	9 月 05 日	11	<10	12	<10	12	20
西厂厂界 下风向 3	9 月 05 日	11	11	11	11	11	20
气象条件							
采样位置	采样日期	风向	风速（m/s）	气温（℃）	气压（kPa）		
西厂厂界 上风向	9 月 04 日	西	1.0~1.2	29.5~31.5	95.13~95.23		
西厂厂界 下风向 1	9 月 04 日	西	0.9~1.1	29.3~31.3	95.15~95.25		
西厂厂界 下风向 2	9 月 04 日	西	1.0~1.2	29.6~31.6	95.12~95.22		
西厂厂界 下风向 3	9 月 04 日	西	1.1~1.2	29.5~31.5	95.13~95.23		
西厂厂界 上风向	9 月 05 日	西	1.2~1.3	26.5~28.5	95.33~95.45		
西厂厂界 下风向 1	9 月 05 日	西	1.1~1.3	26.3~28.3	95.35~95.47		
西厂厂界 下风向 2	9 月 05 日	西	1.1~1.2	26.6~28.6	95.32~95.44		
西厂厂界 下风向 3	9 月 05 日	西	1.1~1.3	26.5~28.5	95.33~95.45		

检测 报 告

SXMC-H2407098

第 27 页 共 30 页

续表 2 无组织废气检测结果

气象条件					
采样位置	采样日期	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)
南厂厂界 上风向	9 月 04 日	西	1.1~1.3	27.4~29.4	95.17~95.36
南厂厂界 下风向 1	9 月 04 日	西	1.0~1.2	27.2~29.2	95.17~95.38
南厂厂界 下风向 2	9 月 04 日	西	1.0~1.3	27.5~29.5	95.17~95.35
南厂厂界 下风向 3	9 月 04 日	西	1.1~1.3	27.4~29.4	95.17~95.36
南厂 厂区内	9 月 04 日	西	1.1~1.2	29.7~30.3	95.18~95.23
南厂厂界 上风向	9 月 05 日	西	1.2~1.4	25.4~27.4	95.37~95.53
南厂厂界 下风向 1	9 月 05 日	西	1.1~1.4	25.2~27.2	95.39~95.55
南厂厂界 下风向 2	9 月 05 日	西	1.3~1.4	25.5~27.5	95.36~95.52
南厂厂界 下风向 3	9 月 05 日	西	1.2~1.4	25.4~27.4	95.37~95.53
南厂 厂区内	9 月 05 日	西	1.1~1.2	27.2~27.7	95.33~95.38

检测报告

SXMC-H2407098

第 28 页 共 30 页

表 3 废水检测结果

采样位置		西厂污水处理站总排口						
分析项目	采样时间	单位	检测结果					限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	
化学需氧量	9 月 04 日	mg/L	52	53	59	51	54	500
	9 月 05 日		54	57	63	54	57	
五日生化需氧量	9 月 04 日	mg/L	18.0	19.2	18.2	18.8	18.6	300
	9 月 05 日		17.4	17.8	18.9	17.5	17.9	
悬浮物	9 月 04 日	mg/L	9	11	10	8	10	400
	9 月 05 日		9	12	10	11	10	
动植物油类	9 月 04 日	mg/L	1.45	1.42	1.45	1.57	1.47	100
	9 月 05 日		1.35	1.31	1.62	1.29	1.39	
pH 值	9 月 04 日	无量纲	7.1 (32.5℃)	7.1 (32.9℃)	7.2 (32.1℃)	7.3 (32.3℃)	/	6-9
	9 月 05 日		7.2 (31.1℃)	7.2 (31.4℃)	7.4 (31.6℃)	7.1 (31.2℃)	/	
总氮	9 月 04 日	mg/L	18.4	20.6	20.1	19.3	19.6	70
	9 月 05 日		18.0	20.8	20.1	19.8	19.7	
总磷	9 月 04 日	mg/L	1.00	1.03	1.02	1.01	1.02	8
	9 月 05 日		1.02	1.01	1.03	1.02	1.02	
氨氮	9 月 04 日	mg/L	0.690	0.748	0.603	0.646	0.672	45
	9 月 05 日		0.719	0.603	0.690	0.719	0.683	
色度	9 月 04 日	倍	20	20	20	20	20	64
	9 月 05 日		30	20	20	30	25	

检 测 报 告

SXMC-H2407098

第 29 页 共 30 页

表 4 噪声检测结果

测点编号	测点位置	检测日期	检测结果 (单位: dB (A))		限值	气象条件
1#	南厂 厂界东	9 月 04 日	昼间	54	65	晴, 西风, 0.7m/s
			夜间	50	55	晴, 西风, 1.6m/s
2#	南厂 厂界南	9 月 04 日	昼间	53	65	晴, 西风, 1.0m/s
			夜间	47	55	晴, 西风, 2.1m/s
3#	南厂 厂界西	9 月 04 日	昼间	56	65	晴, 西风, 0.9m/s
			夜间	45	55	晴, 西风, 1.8m/s
4#	南厂 厂界北	9 月 04 日	昼间	61	65	晴, 西风, 0.8m/s
1#	南厂 厂界东	9 月 05 日	昼间	55	65	晴, 西风, 1.1m/s
			夜间	51	55	晴, 西风, 2.0m/s
2#	南厂 厂界南	9 月 05 日	昼间	52	65	晴, 西风, 0.6m/s
			夜间	46	55	晴, 西风, 1.7m/s
3#	南厂 厂界西	9 月 05 日	昼间	56	65	晴, 西风, 0.7m/s
			夜间	45	55	晴, 西风, 1.8m/s
4#	南厂 厂界北	9 月 05 日	昼间	60	65	晴, 西风, 1.0m/s

检测 报 告

SXMC-H2407098

第 30 页 共 30 页

续表 4 噪声检测结果

测点 编号	测点位置	检测日期		检测结果（单位：dB（A））					气象条件
				背景 噪声	实测值	限值	实测值- 限值	是否 达标	
4#	南厂 厂界北	9月04日	夜间	56	57	55	≤4	达标	晴，西风，1.7m/s
4#	南厂 厂界北	9月05日	夜间	57	58	55	≤4	达标	晴，西风，2.1m/s

表 5 结论


结论

检测期间，本项目固定源废气 DA003 排气筒出口、DA004 排气筒出口、DA008 排气筒出口、DA009 排气筒出口、DA006 排气筒出口、DA007 排气筒出口、DA010 排气筒出口、DA011 排气筒出口的颗粒物和 DA001 排气筒出口、DA002 排气筒出口、DA005 排气筒出口的非甲烷总烃和 DA005 排气筒出口的氯化氢排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表 2 中的限值要求，DA065 西厂污水处理站排气筒出口氨、硫化氢的排放速率和 DA065 西厂污水处理站排气筒出口臭气浓度的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 表 2 中的限值要求，DA091 西厂锅炉排气筒出口颗粒物、氮氧化物、二氧化硫的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/ 1226-2018 表 3 中的限值要求，烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 中的限值要求；无组织废气南厂厂界非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017 表 3 中的限值要求，南厂厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019 表 A.1 中的限值要求，南厂厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 中的限值要求，西厂厂界氨、硫化氢、臭气浓度的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 表 1 中的限值要求；废水排放浓度满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 中的 A 级标准限值要求；南厂厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中的 3 类限值要求。

编制人：邵培 复核人：李楠 审核人：王立巧
2024 年 9 月 26 日 2024 年 9 月 26 日 2024 年 9 月 26 日



附件 1

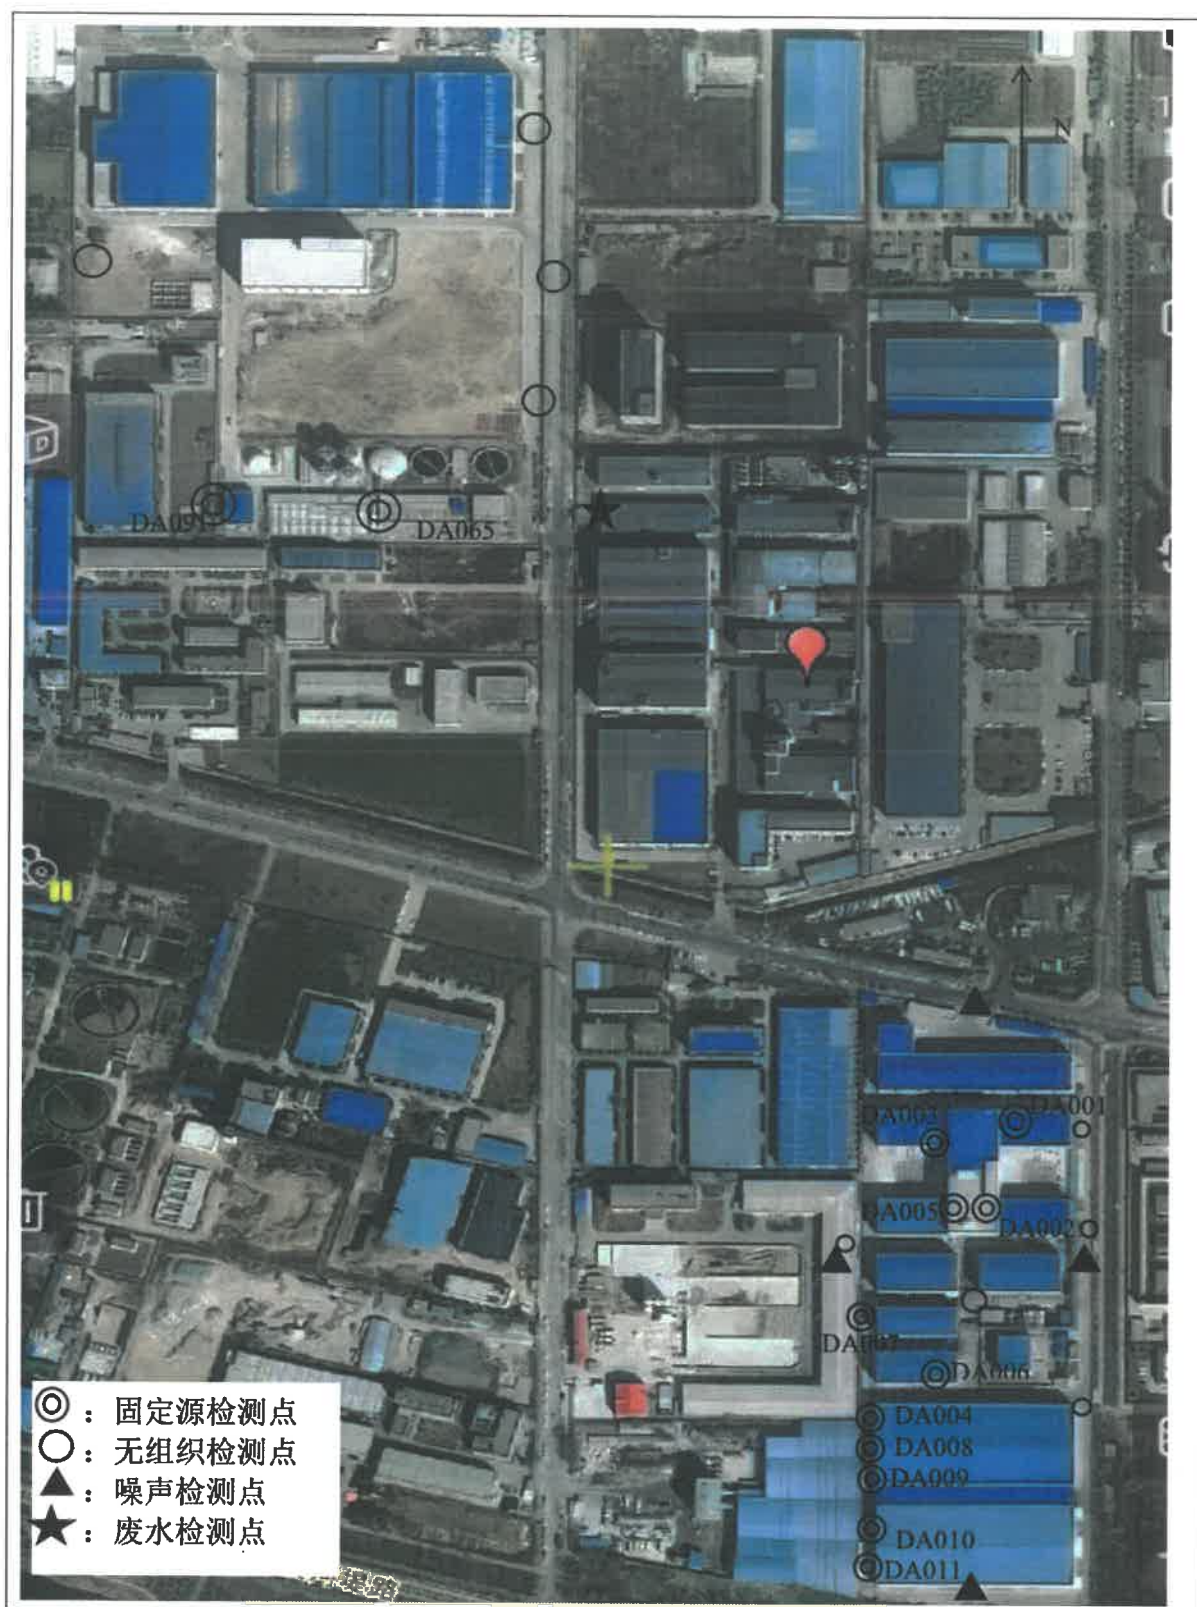

附件 2

序号	仪器名称及型号	仪器编号	检定/校准有效期至	检定校准机构
1	气相色谱仪 SP-7890PLUS	MCYQ-S-42	2026.04.28	西安西自仪检测技术有限公司
2	十万分之一天平 AUW120D	MCYQ-S-09	2025.04.24	陕西国华现代测控技术有限公司
3	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	MCYQ-S-05	2025.04.24	陕西国华现代测控技术有限公司
4	低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D	MCYQ-C-50	2025.01.24	广东精衡检测科技有限公司
5	低浓度烟尘气测试仪 TW-3200D	MCYQ-C-96	2025.01.24	广东精衡检测科技有限公司
6	林格曼测烟望远镜 QT201	MCYQ-C-22	/	/
7	生化培养箱 SPX-150	MCYQ-S-15	2025.04.24	陕西国华现代测控技术有限公司
8	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	MCYQ-S-10	2025.04.24	陕西国华现代测控技术有限公司
9	红外分光测油仪 CHC-06	MCYQ-S-06	2024.11.22	西安西自仪检测技术有限公司
10	笔式酸度计 pH-100A	MCYQ-C-127	2025.03.03	河南盛东计量检测服务有限公司
11	多功能声级计 AWA5688 型	MCYQ-C-98	2025.06.20	陕西力源仪器设备检测有限公司